

TITAN 5 КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩРН IP54

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Корпус металлический ЩРН IP54 серии TITAN 5 товарного знака IEK (далее – корпус) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электроустановок распределительного типа, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Допускается установка под навесом.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 100 % при температуре плюс 25 °С.

Корпус выполняется по техническим условиям УKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические данные корпуса представлены в таблицах 1, 2. Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 3. Корпус состоит из оболочки, открывающейся(ихся) двери(ей), рам монтажных и панелей оперативных.

Оболочка корпуса – стальная сварная с защитно-декоративным покрытием. В нижней и верхней части выполнены окна для прохода кабелей и проводов, закрытые полимерными кабель-вводами. На задней стенке приварены шпильки для крепления монтажных рам и выполнены отверстия для навески на стену. Внутри оболочки на боковой стенке имеется узел заземления в виде резьбовой омедненной шпильки.

Монтажные рамы состоят из вертикальных профилей и Т-образных монтажных реек TH 35-7,5 (ГОСТ IEC 60715), установленных с шагом 125 мм (для корпусов с двумя Т-образными монтажными рейками и более) и предназначенных для размещения на них модульной электроаппаратуры. В монтажные профили установлены пластиковые стойки для крепления оперативной панели, а также стойки, фиксирующие шины PEN.

ВНИМАНИЕ

Шины PEN установлены в соответствующие суппорты (рисунк 3) в количестве:

- ЩРН-12 (1×12) – 2 шт. (шина PEN 6-9 мм 12/2);
- ЩРН-24 (1×24), ЩРН-36 (1×36) – 2 шт. (шина PEN 6-9 мм 24/2);
- ЩРН-48 (1×48), ЩРН-60 (1×60), ЩРН-72 (1×72), ЩРН-84 (1×84) – 4 шт. (шина PEN 8×12 мм 24/2);
- ЩРН-48 (2×24), ЩРН-72 (2×36) – 8 шт. (шина PEN 6-9 мм 24/2);
- ЩРН-96 (2×48), ЩРН-120 (2×60), ЩРН-144 (2×72), ЩРН-168 (2×84) – 8 шт. (шина PEN 8×12 мм 24/2);
- ЩРН-180 (3×60), ЩРН-216 (3×72) – 12 шт. (шина PEN 8×12 мм 24/2).

Оперативная панель (рисунк 1) выполнена сборной, состоящей из торцевых и линейных модулей и крепежных клипс. На линейных модулях имеются окна для выхода модульной электроаппаратуры, в нижнее окно установлена заглушка (только для корпусов с двумя или более окнами). Дверь(и) корпуса запираются на замок независимо друг от друга. По контуру прилегания дверей к оболочке нанесено полимерное уплотнение. На внутренней стороне двери имеется узел заземления в виде резьбовой омедненной шпильки.

Комплектность

Комплект поставки корпуса приведен в таблице 4.

Меры безопасности

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты. Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надежным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверку цепи защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства (НКУ).

Все работы по монтажу НКУ должны проводиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

При обнаружении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию корпуса.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где был приобретен корпус, или в представительство. При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобный корпус с теми же или улучшенными характеристиками.

Правила монтажа и эксплуатации

Открыть дверь(и) корпуса и посредством отвертки повернуть крепежные клипсы на оперативной панели на угол 90° (шпиль на головке клипсы должен вставать параллельно Т-образной монтажной рейке TH 35-7,5 (ГОСТ IEC 60715), при этом панель отщелкивается со стоек, и ее можно снять (рисунк 1а). Торцевым гаечным ключом на 10 мм открутить гайки и демонтировать из оболочки монтажную раму.

Закрепить оболочку на месте эксплуатации через отверстия в задней стенке (рисунк 2а) или через специальные зацепы (рисунк 2б). Установить защитный профиль, соединяющий узлы заземления на оболочке и двери, используя для этого крепежные детали из состава комплекта. Наклеить знаки «Заземление» внутри корпуса рядом с узлами заземления. Завести за

оболочку вводные и отходящие проводники, аккуратно прорезав для этого необходимые отверстия в кабель-вводах.

В соответствии со схемой НКУ установить на монтажную раму требуемую электроаппаратуру и выполнить внутренние электрические соединения.

Суппорты с шинами защелкиваются в держатели без применения специального инструмента. Схема ввода проводов – на рисунке 3.

- Для установки в корпус рекомендуется следующее оборудование:
- модульное оборудование с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 (ГОСТ IEC 60715); автоматические выключатели для защиты от сверхтоков; выключатели автоматические, управляемые дифференцированным током со встроенным / без встроенной защиты от сверхтоков; выключатели нагрузки;
 - шины для подключения проводников L, N, PE/PEN;
 - шины соединительные типа PIN, FORK;
 - другое оборудование защиты и управления электроустановками с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 (ГОСТ IEC 60715).

Установить собранную монтажную раму в оболочку и закрепить ее гайками. Подключить вводные и отходящие проводники. Для ограничения доступа внутрь корпуса зафиксировать кабель-водо посредством герметика или клея. Проверить работоспособность смонтированной аппаратуры.

Установить оперативную панель. Для этого повернуть крепежные клипсы таким образом, чтобы шпиль на головке встал перпендикулярно Т-образной монтажной рейке TH 35-7,5 (ГОСТ IEC 60715), и надавить на них, при этом панель защелкнется в стойке (рисунк 1б). Непользованные под электроаппаратуры окна на оперативной панели закрыть заглушками. Для предотвращения несанкционированного доступа внутрь корпуса, оперативную панель опломбировать через крепежные клипсы и проушины стоек.

Наклеить на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение» и закрыть на ключ.

Транспортирование, хранение и утилизация
Транспортирование и хранение корпуса осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Транспортирование корпуса может осуществляться любым видом крытого транспорта.

Хранение корпуса должно осуществляться в закрытых помещениях. Параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации.

После выхода из эксплуатации корпус утилизируется как металлический лом.

Срок службы и гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
Срок службы корпуса – 15 лет. По истечении срока службы корпус утилизировать.

EN

Basic product data
IP54 metal enclosure for wall-mounting distribution board
TITAN 5 series IEK trademark (hereinafter referred to as the enclosure) is designed for further assembly of low-voltage

distribution boards.
The enclosure is installed in rooms with non-explosive environment, free of conductive dust and chemically active substances. Installation under a canopy is allowed.

- Operating conditions:
- ambient air temperature: from minus 40 °C to plus 40 °C;
 - relative humidity of the air is 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 100 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

Technical data
The main technical data of the enclosure are presented in the tables 1, 2. The location and size of the protected space correspond to the overall dimensions of the enclosure.
Parameters that characterize the ability to dissipate thermal energy are presented in the table 3.

The enclosure consists of the shell, opening door(s), mounting frames and faceplates.

The enclosure's shell is steel welded with protective and decorative coating. In the lower and upper part there are windows for the passage of cables and wires, covered with polymeric cable glands. On the back wall studs for mounting frames are welded and holes for wall mounting are made. Inside the shell on the side wall there is a ground node in the form of a threaded copper-plated stud.

Mounting frames consist of vertical profiles and TH 35-7,5 T-shaped mounting rails (IEC 60715) installed with 125 mm pitch (for enclosures with two or more T-shaped mounting rails) and designed to place modular electrical equipment on them. In the mounting profiles the plastic supports for fixing the faceplate as well as the holders fixing the PEN busbars are installed.

ATTENTION

PEN busbars are installed in the corresponding holders (figure 3) in the quantity:
enclosure 12 (1×12) – 2 pcs (PEN busbar 6-9 mm 12/2); enclosures 24 (1×24), 36 (1×36) – 2 pcs (PEN busbar 6-9 mm 24/2); enclosures 48 (1×48), 60 (1×60), 72 (1×72), 84 (1×84) – 4 pcs (PEN busbar 8-12 mm 24/2); enclosures 48 (2×24), 72 (2×36) – 8 pcs (PEN busbar 6-9 mm 24/2); enclosures 96 (2×48), 120 (2×60), 144 (2×72), 168 (2×84) – 8 pcs (PEN busbar 8-12 mm 24/2); enclosures 180 (3×60), 216 (3×72) – 12 pcs (PEN busbar 8-12 mm 24/2).

The faceplate (figure 1) is prefabricated, consisting of end and line modules and fixing clips. Line modules have windows for exit of modular electrical equipment; the lower window has a blanking plate (only for enclosures with two or more windows). The enclosure's door(s) is (are) independently lockable.
There is a polymer seal around the contour of the door(s), joining to the enclosure. There is a ground node on the inside of the door in the form of a threaded copper-plated stud.

Completeness of set
The enclosure's scope of delivery is given in the table 4.

Safety measures

The main protection is provided by the shell which under normal conditions excludes contact with hazardous live parts, and being the part of the protection circuit.

The continuity of the electric shock protection circuit is ensured by reliable contact between the parts of the enclosure and the connection of the enclosure to the protective conductor.

The manufacturer of the low-voltage switchgear and controlgear assemblies (ASSEMBLY) must check the protection circuits.

Installation of the low-voltage switchgear and controlgear assemblies must be carried out by specially trained personnel in accordance with the requirements of regulatory and technical documentation in the field of electrical engineering.

If a defect is detected, stop using the product immediately.
If a defect is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the enclosure was purchased or the representative office.

If a defect is detected after the warranty period expiration, it is necessary to replace the enclosure with a similar or improved characteristics.

Installation and operation rules

Open the enclosure's door(s) and use a screwdriver to turn the fixing clips on the faceplate by an angle of 90° (the slot on the clip head should be parallel to the TH 35-7,5 T-shaped mounting rail (IEC 60715), the faceplate is then released from the supports and can be removed (figure 1a). Using a 10 mm hollow head wrench, unscrew the nuts and remove the mounting frame from the shell.

Fix the shell at the place of operation through the holes in the back wall (figure 2a) or through the special hooks (figure 2b). Install the protective conductor connecting the ground nodes on the shell and the door, using the fasteners included in the set for this purpose. Stick the signs "Grounding" inside the enclosure next to the ground nodes. Lead input and output conductors behind the enclosure, carefully cutting the necessary holes in the cable glands for this purpose.

Install the required electrical equipment on the mounting frame and make the internal electrical connections in accordance with the assembly diagram.

The busbar holders are snapped into the holders without any special tools. The wiring diagram is shown in the figure 3.

The following equipment can be installed in the metal enclosure:
– modular equipment with the possibility of mounting on the TH 35-7,5 T-shaped mounting rail (IEC 60715); circuit-breakers for overcurrent protection; residual current operated circuit-breakers with/without integral overcurrent protection; load-break switches;

- busbars for connecting L, N, PE/PEN conductors;
- connecting PIN, FORK type busbars;
- other equipment for protection and control of electrical installations with a possibility of mounting on TH 35-7,5 T-shaped mounting rail (IEC 60715).

Install the assembled mounting frame in the shell and fix it with nuts. Connect the input and output conductors. Fix the cable entry by means of sealant or glue to restrict the access inside the enclosure. Check the performance of the assembled equipment.

Install the faceplate. To do this, turn the fixing clips so that the slot on the head will be perpendicular to the TH 35-7,5 T-shaped mounting rail (IEC 60715) and press them; the faceplate will then snap into the support (figure 1b). Cover the windows that are not used for electrical devices on the faceplate with blanking plates.

To prevent unauthorized access inside the enclosure, seal the faceplate through the fixing clips and support eyelets.

Stick on the door a sign "Caution! Electrical voltage" and lock it with a key.

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage of the enclosure are carried out in the manufacturer's packaging, which provides protection from mechanical damage, dirt, moisture ingress and direct sunlight at ambient temperatures from minus 40 °C to plus 50 °C.

Transportation of the enclosure can be carried out by any type of covered transport.

Storage of enclosures should be carried out in closed rooms. The relative humidity parameters are the same as when using the enclosure.

After decommissioning, the enclosure is disposed of as scrap metal.

Service life and manufacturer's warranty period

The warranty period of the operation of the enclosure is 3 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of installation, operation, transportation and storage.

The service life of the enclosure is 15 years. After the end of the service life, dispose of the enclosure.

KZ

Бұйым туралы негізгі мәліметер

IEK тауар белгісінгі TITAN 5 сериялы IP54 металл ЩРН корпусы (бұдан әрі – корпус) таратқу түріндегі төмен вольтты электр қалқандарын одан әрі қурастыруға арналған.

Корпус құрамында тек өткізгіш және химиялық белсенді заттар жоқ жарылыс қауіпі жоқ ортасы бар үй-жайларда орнатылады.

Пайдалану шарттары:

- қоршаған ортаның температурасы минус 40 °С-тан плюс 40 °С-қа дейін;
- 15 °С температурада 75% салыстырмалы ылғалдық, 25 °С температура 100 % ылғалдылық рұқсат етіледі.

Корпус УKM.001.2015 ТШ техникалық шарттары бойынша шығарылады.

Техникалық деректер

Корпусың негізгі техникалық деректері 1, 2 кестеде келтірілген. Қоралатын кеністіктің орналасуы мен өлшемі корпусың габаритті өлшемдеріне сәйкес келеді.
Жылу энергиясын тарату қабілетін сипаттайтын параметрлер 3-кестеде келтірілген.

Корпус қабықтан, ашылатын(опардың)есіктері, монтаждау жақтауларынан және жедел панелдерден тұрады.

Корпусың қабығы-қорғаныс және сәндік жабыны бар дөңкерелген болат. Төменгі және жоғарғы белгіліңде полимері кабельдік кіртістермен жабылған кабельдер мен сымдарды өткізуге арналған терезелер бар. Артық қабырғаға монтаждау жақтауларын бекіту үшін шпилькалар дөңкерелген және қабырғаға ілу үшін тесіктер жасалған. Қаптаманың ішінде бүйір қабырғасында бұрандалы мыс шпилька түріндегі жерге қосу қондырғысы бар.

Монтаждау жақтаулары тік профильдерден және Т-терізді бағыттаушыдан тұрады. TH 35-7,5 (IEC 60715 MEMCT), 125 мм қадамен орнатылған (екі Т-терізді бағыттаушытары бар және одан да көп корпустар үшін) және опара модульдік электр аппаратурасы орналастыруға арналған. Монтаждау профильдерінде жедел панелді бекітуге арналған пластикалық тректер, сондай-ақ PEN шиналарын бекітетін тректер бар.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

PEN шиналары тиісті суппорттарға орнатылған (3-сурет):
– ЩРН-12 (1×12) – 2 дана (6-9 мм 12/2 PEN шинасы);
– ЩРН-24 (1×24), ЩРН-36 (1×36) – 2 дана (6-9 мм 24/2 PEN шинасы);
– ЩРН-48 (1×48), ЩРН-60 (1×60), ЩРН-72 (1×72), ЩРН-84 (1×84) – 4 дана (8-12 мм 24/2 PEN шинасы);
– ЩРН-48 (2×48), ЩРН-72 (2×36) – 8 дана (6-9 мм 24/2 PEN шинасы);
– ЩРН-96 (2×48), ЩРН-120 (2×60), ЩРН-144 (2×72), ЩРН-168 (2×84) – 8 дана (8-12 мм 24/2 PEN шинасы);
– ЩРН-180 (3×60), ЩРН-216 (3×72) – 12 дана (8×12 мм 24/2 PEN шинасы).

Жедел панель (1-сурет) соңғы және сызықтық модульдерден және бекіту клипстерінен тұратын құрама түрде жасалған. Сызықтық модульдерде модульдік жедел жақтың арнаулы шығуына арналған терезелер бар, төменгі терезеге бітеуіш орнатылған.

Корпусың есігі (есіктері) құлыпқа құлыпталады. Есіктердің қабыққа жабысу корпусы бойынша полимерлі тығыздағыш қолданылады. Есіктің ішкі жағында бұрандалы мыс шпилька түріндегі жерге қосу қондырғысы бар.

Жыынтықтылығы

Жеткізу жиынтығы 4-кестеде келтірілген.

Қауіпсіздік шаралары

Негізгі қорғауды қабық қамтамасыз етеді, ол қалыпты жағдайда қауіпті көрінеулі белгілермен жанасуды болдырмайды және қорғаныс тізбегінің белгілі болып табылады.

Электр тогының соғуынан қорғау тізбегінің үздіксіздігі шафқтың белгілері мен шафқтың қорғаныс өткізгішесі қосылуы арасындағы сенімді байланыспен қамтамасыз етіледі.

Қорғаныс тізбектерің тексеруді төмен вольтты жиынтық құрылғыны (ТЖҚ) жасаушы жүргізуі тиіс.

ТЖҚ монтаждау бойынша барлық жұмыстарды электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес арнайы оқытылған персонал жүргізуі тиіс.

Ақаулық анықталған жағдайда бұйымды пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Келіпдік мерзімі кезінде ақаулық анықталған жағдайда, бұйым сатып алынған ұйымға немесе өкілдіке жігнугі қажет.

Келіпдік мерзімінен кейін ақаулық анықталған жағдайда ұқсас немесе жақсартылған сипаттамалары бар ұқсас бұйымға асыруы қажет.

Монтаждау және пайдалану ережелері

Корпусың есігін (есіктер) ашып, бұрағыш арқылы жедел панелдегі бекіткіш қыстырғыштарды 90° бұрышқа бұрау керек (қыстырғыштың басындағы саңылау Т-терізді бағыттаушы TH 35-7,5 (IEC 60715 MEMCT) параллель тұрғы керек, ал панел тіректерден шығып кетеді және оны алып тастауға болады (1а-сурет), 10 мм бүйірлі сомын кілтімен сомындарды бұрап алып және монтаждау жақтауын қабықтан бөлшектену керек.
Қабықты жұмыс орнында артық қабырғадағы тесіктер арқылы бекіту керек (2а-сурет), немесе арнайы ілмектер арқылы (2б-сурет). Қаптамадағы және есіктердегі жерге қосу түйіндерін қосатын қорғаныс өткізгішін орнатып, ол үшін жиынтықтың құрамынан бекіткіштерді қолдану керек. «Жерге қосу» белгілерін корпусың ішіне жерге қосу қондырғыларының жанына жабыстыру керек. Қабықтың артына кіріс және шығыс өткізгіштерді қосыңыз, бұл үшін кабельдік кіртістердегі қажетті тесіктерді мұқият кеңіңіз. НКУ схемасына сәйкес монтаждау жақтауына қажетті электр аппаратурасын орнату және ішкі электр қосылымдарын орындау.

Шиналарды бар калибрлер арнайы құралды қолданбай ұстағыштарға бекітіледі. Сымдарды өңгізуге схемасы – 3-ші суретте.

Корпусқа орнату үшін келесі жабдық ұсынылады:

- Т-терізді бағыттағышқа TH 35-7,5 (IEC 60715 MEMCT) бекіту мүмкіндігі бар модульдік жабдық; асқын тоқтан қорғайтын автоматты ажыратқыштар; автоматты ажыратқыштар, кіркіртілген / кіркіртілген асқын ток қорғанысы жоқ сараланған тоқпен басқарылады; жүктеме ажыратқыштары;

- L, N, PE / PEN өткізгіштерін қосуға арналған шиналар;
- PIN, FORK типті қосыш шиналар;
- Т-терізді бағыттағышқа TH 35-7,5 (IEC 60715 MEMCT) бекіту мүмкіндігі бар электр қондырғыларын қорғау мен басқарудың басқа жабдыры.

Жиналған монтаждау жақтауын қабыққа орнатып, оны гайкалармен бекіту керек. Кіріс және шығыс өткізгіштерді қосу керек. Корпусың ішіне кіруді шектеу үшін кабельді бекітіңіз-терметик немесе желім арқылы өңгіз. Орнатылған жабдықтың жұмысын тексеру керек.

Жедел тақтаны орнату керек. Мұны істегу үшін бекіту клипстерін басындағы ойымкілпетті TH 35-7,5 (IEC 60715 MEMCT) Т-терізді бағыттағышқа перпендикуляр болатындай етіп бұрап, оларды басыу керек, ал панел тірекке бекітіледі (15-сурет). Жедел панелдегі электр аппаратурты үшін пайдаланылмаған терезелерді бітеуіштермен жабыңыз.

Корпусқа рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін жедел панелді бекіткіш қыстырғыштар мен тіректердің кездері арқылы пломбаланы.

Есікке «Абайлаңыз! Электр кернеуі» белгі қойып және кілтпен жабу керек.

Тасымалдау, сақтау және кедеге жарату

Корпусы тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдың түсуінен және тікелей күн сәулесінен қорғауды қамтамасыз ететін өндірушінің қаптамасында, қоршаған ауа температурасы минус 40 °С-тан плюс 50 °С-қа дейін жүзеге асырылады.

Корпусы тасымалдау жабқы көліктің көз келген түрімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Корпустарды сақтау жабқы үй-жайларда жүзеге асырылуы тиіс. Салыстырмалы ылғалдық параметрлері корпусың жұмысымен бірдей. Пайдаланудан шыққаннан кейін корус металл сынықтың ретінде жойылады.

Қызмет мерзімі және дайындалушының кепілдіктері

Корпусы пайдаланудың келпдік мерзімі-түгыншы пайдалану, сақтау, тасымалдау және монтаждау шарттарын сақтаған кезде сатылған күннен бастап 3 жыл.

Корпусың қызмет ету мерзімі – 15 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін корпус кедеге жарату.

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение для корпуса / Values for enclosure / Корпусың мәндері						
	ШРН-12 (1-12)	ШРН-24 (1-24)	ШРН-36 (1-36)	ШРН-48 (1-48)	ШРН-60 (1-60)	ШРН-72 (1-72)	ШРН-84 (1-84)
Вид установки / Type of installation / Орнату түрі	Навесной/Однодверный / Wall-mounting/ Single-door / Топсалы/Бір есікті						
Максимальная статическая нагрузка на оболочку / Maximum static load on the shell / Максималды статикалық қабық жүктемесі, N	64	79	95	111	90	105	110
Количество модулей устанавливаемой электроаппаратуры, шт. / Quantity of modules of installed electrical equipment, pcs / Орнатылатын электр аппаратурасы модульдерінің саны, дана	12	24	36	48	60	72	84
Расположение входных отверстий / Location of the inlet holes / Кіру тесіктерінің орналасуы	Снизу / From the bottom / Төменнен		Снизу и сверху / From the bottom and from above / Төменнен және жоғарыдан				
Габаритные размеры корпуса / Enclosure overall dimensions / Корпусың габаритті өлшемдері, mm	Высота / Height / Биіктігі	335	460	585	710	835	1085
	Ширина / Width / Ені	310					
	Глубина / Length / Тереңдігі	140					
Масса (нетто) / Mass (net) / Салмағы (таза), kg	≤ 5,1	≤ 6,4	≤ 7,7	≤ 9,2	≤ 10,6	≤ 11,9	≤ 13,3

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение для корпуса / Values for enclosure / Корпусың мәндері							
	ШРН-48 (2-24)	ШРН-72 (2-36)	ШРН-96 (2-48)	ШРН-120 (2-60)	ШРН-144 (2-72)	ШРН-168 (2-84)	ШРН-180 (3-60)	ШРН-216 (3-72)
Вид установки / Type of installation / Орнату түрі	Навесной/Однодверный / Wall-mounting/ Single-door / Топсалы/Бір есікті						Навесной/ Двухдвер- ный / Wall- mounting/ Double-door / Топсалы/Екі Есікті	
Максимальная статическая нагрузка на оболочку / Maximum static load on the shell / Максималды статикалық қабық жүктемесі, N	139	166	194	160	195	210	240	290
Количество модулей устанавливаемой электроаппаратуры, шт. / Quantity of modules of installed electrical equipment, pcs / Орнатылатын электр аппаратурасы модульдерінің саны, дана	48	72	96	120	144	168	180	216
Расположение входных отверстий / Location of the inlet holes / Кіру тесіктерінің орналасуы								
Снизу и сверху / From the bottom and from above / Төменнен және жоғарыдан								
Габаритные размеры корпуса / Enclosure overall dimen- sions / Корпусың габаритті өлшемдері, mm	Высота / Height / Биіктігі	460	585	710	835	960	1085	835
	Ширина / Width / Ені	570						830
	Глубина / Depth / Тереңдігі	140						
Масса (нетто) / Mass (net) / Салмағы (таза), kg	≤ 11,0	≤ 12,8	≤ 15,0	≤ 16,9	≤ 19,2	≤ 21,3	≤ 23,7	≤ 26,5

Таблица / Table / Кесте 2

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение для корпуса / Values for enclosure / Корпусың мәндері
Номинальный ток / Rated current / Номиналды ток, А	≤ 125
Степень защиты от внешних механических ударов по ГОСТ IEC 62262 / Degree of protection against external mechanical shocks acc. to IEC 62262 / IEC 62262 MEMCT бойынша сыртқы механикалық соққылардан қорға дәрежесі	IK08
Климатическое исполнение корпуса по ГОСТ 15150 / Climatic version of the enclosure / Корпусың климаттық орындалуы 15150 MEMCT	У2 / N2 (mild climate) / Қоңыржай климат

Продолжение таблицы / Continuation of table / Кестенің жалғасы 2

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение для корпуса / Values for enclosure / Корпусың мәндері
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Protection degree of the sheath acc. to IEC 60529 / 14254 MEMCT (IEC 60529) бойынша қабықтың қорғаныс дәрежесі	IP54
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Non-repairable / Жөндеуге жарамдайды
Защитное покрытие / Protective coating / Қорғаныс жабыны	Полиэфирная порошковая краска / Polyester powder paint / Полиэфир ұнтақ бояуы
Цвет покрытия / Coating color / Жабын түсі	Указан на маркировочной этикетке / indicated on the marking label / Таңбалау жапсырмасында көрсетілген

Таблица / Table / Кесте 3

Тип корпуса / Enclosure type / Корпусың түрі	Потеря эффективной мощности / Effective power loss / Тімдімді қуатты жоғалту, W*	Δt 0,5	Δt 0,75	Δt 1,0
ШРН-12 (1-12)	30	18	—	21
ШРН-24 (1-24)	60	31	—	38
ШРН-36 (1-36)	90	41	—	51
ШРН-48 (1-48)	120	47	—	59
ШРН-60 (1-60)	60	48	—	60
ШРН-72 (1-72)	75	49	—	62
ШРН-84 (1-84)	90	51	—	63
ШРН-48 (2-24)	60	24	—	28
ШРН-72 (2-36)	90	28	—	33
ШРН-96 (2-48)	120	32	—	38
ШРН-120 (2-60)	120	31	—	38
ШРН-144 (2-72)	150	35	16	42
ШРН-168 (2-84)	170	43	20	21
ШРН-180 (3-60)	180	16	21	25
ШРН-216 (3-72)	210	16	21	25

Примечания / Notes / Ескертпе:
1 *Предполагаемая потеря эффективной мощности, / Prospective loss of effective power, / Тімдімді қуаттың болжалды жоғалуы.
2 Δt 0,5; Δt 1,0 — повышение температуры внутри оболочки относительно 35 °С в середине, на 3/4 высоты и сверху оболочки соответственно, / temperature rise inside the enclosure relative to 35 °C in the middle at 3/4 of height and at the top of the enclosure, respectively, / қабықшаның ішінде салыстырмалы түрде ортасындағы 35 °С-ге, тиісінше қабықшаның биіктігінің 3/4-не және жоғары жағында температураың жоғарылауы.

Таблица / Table / Кесте 4


Наименование / Denomination / Атауы	Количество / Quantity / Саны, шт. / pcs / дана, (экз., / copies)						
Тип корпуса / Enclosure type / Корпусың түрі	ШРН-12 (1-12)	ШРН-24 (1-24)	ШРН-36 (1-36)	ШРН-48 (1-48)	ШРН-60 (1-60)	ШРН-72 (1-72)	ШРН-84 (1-84)
Корпус / Metal enclosure	1						
Болт фланцевый М6×14 / Flange bolt M6×14 / М6×14 фланецті болты	4						
Гайка фланцевая М6 / Flange nut M6 / М6 фланецті сомын	6						
Зацеп / Hook / Ілмек	4						
Знак «Заземление» / "Grounding" sign / "Жерге қосу" белгісі	2						
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» / "Caution! Electrical voltage" sign / "Абайлаңыз! Белгісі, Электр кернеуі"	1						
Кольцо / Ring / Сақина 006-012-25-2-3	4						
Наклейка модульная / Modular sticker / Модульдік жапсырма (на 12 модулей / modules / модулье)	1	2	3	4	5	6	7
Паспорт / Passport	1						
Провод заземления / Grounding wire / Жерге қосу сымы	1						
Шайба 6.016 / 6.016 washer / Тығырық 6.016	2						
Упаковка / Package / Орап	1						

Продолжение таблицы / Continuation of table / Кестенің жалғасы 4

Наименование / Denomination / Атауы	Количество / Quantity / Саны, шт. / pcs / дана, (экз., / copies)						
Тип корпуса / Enclosure type / Корпусың түрі	ШРН-48 (2-24)	ШРН-72 (2-36)	ШРН-96 (2-48)	ШРН-120 (2-60)	ШРН-144 (2-72)	ШРН-168 (2-84)	ШРН-180 (3-60)
Корпус металлический / Metal enclosure / Металл корпус	1						
Болт фланцевый М6×14 / Flange bolt M6×14 / М6×14 фланецті болты	4						
Гайка фланцевая М6 / Flange nut M6 / М6 фланецті сомын	6						8
Зацеп / Hook / Ілмек	4						
Знак «Заземление» / «Grounding» sign / «Жерге қосу» белгісі	2						4

Продолжение таблицы / Continuation of table / Кестенің жалғасы 4

Наименование / Denomination / Атауы	Количество / Quantity / Саны, шт. / pcs / дана, (экз., / copies)							
Тип корпуса / Enclosure type / Корпусың түрі	ШРН-48 (2-24)	ШРН-72 (2-36)	ШРН-96 (2-48)	ШРН-120 (2-60)	ШРН-144 (2-72)	ШРН-168 (2-84)	ШРН-180 (3-60)	ШРН-216 (3-72)
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» / "Caution! Electrical voltage" sign / "Абайлаңыз! Белгісі, Электр кернеуі"	1							
Кольцо / Ring / Сақина 006-012-25-2-3	4							
Наклейка модульная / Modular sticker / Модульдік жапсырма (на 12 модулей / modules / модулье)	4	6	8	10	12	14	15	18
Паспорт / Passport	1							
Провод заземления / Grounding wire / Жерге қосу сымы	1							2
Шайба 6.016 / 6.016 washer / Тығырық 6.016	2							4
Упаковка / Package / Орап	1							

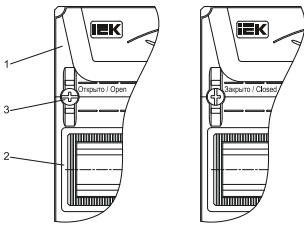

- а) б) б)
- 1 – торцевой модуль / end module / бүйірлі модуль
2 – линейный модуль / linear module / сызықтық модуль
3 – крепежные клипсы / fixing clips / бекіту клипстері

Рисунок 1 – Оперативная панель / Figure 1 – Faceplate / Сурет 1 – Жедел панель


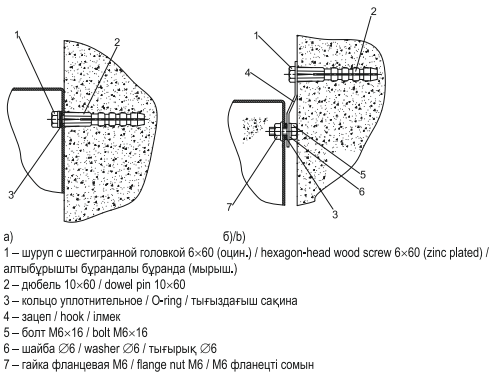


Рисунок 2 – Крепление корпуса к стене / Figure 2 – Fixing the enclosure to the wall / 2 – сурет-металл корпусы қабырғаға бекіту



- 1 – стойка шин / busbar support / шиналар сересі
2 – суппорты в шинах / busbar holders / шиналардағы суппорттар

Рисунок 3 – Схема ввода проводов / Figure 3 – Wiring diagram / Сурет 3 – Сымдарды енгізу схемасы