LINEA ITK

ШКАФ УЛИЧНЫЙ НАВЕСНОЙ

Паспорт
L035.001.2

RU

Основные сведения об изделии

Шкаф уличный навесной серии LINEA O товарного знака ITK (далее — шкаф) выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм и предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2

Конструктивные особенности:

— шкаф сборно-разборный;
— поставляется в собранном виде;

Структура условного обозначения артикула:

LOXX–X_1UX_2X_3-MXX_4, где:

— LO — серия LINEA O;
— XX — цвет (35 — цвет серый RAL7035);
— X_1U — высота в U (9, 12, 15);
— X_2 — индекс значения ширины в мм (6–650);
— X_3 — индекс значения глубины в мм (6–600);
— M — тип исполнения передней двери (M – металл);
— XX_4 — степень защиты корпуса;

Пример: LO35–9U66-M55 — Шкаф уличный навесной серии LINEA O, цвет серый RAL7035, высота 9U, ширина 650 мм, глубина 600 мм, металлическая дверь, степень защиты корпуса IP55.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом напряжении.
Эксплуатировать шкаф без подключения к цепи заземления.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию шкафа должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Шкаф должен быть подключен к цепи заземления.

Шкаф является неремонтопригодным изделием.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

Правила монтажа и эксплуатации

Подключить шкаф к цепи заземления.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование шкафов допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C, относительная влажность воздуха не более 98% при 25 °C.

Хранение шкафа осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 80% при 40 °C.

Детали шкафа утилизировать с металлическим ломом. Пластмассовые детали утилизировать в соответствии с маркировкой типа пластмассы самой детали.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы шкафа — 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа — 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

EN

Basic product data

The outdoor wall-mounted cabinet of the LINEA O series by ITK (hereinafter referred to as the cabinet) is made in the system of bearing structures of 482.6 mm and designed to place telecommunication, electrical equipment, main switching and distribution equipment and other equipment.

Design features:

— the cabinet has collapsible design;
— supplied fully assembled.

Legend of a cabinet item:

LOXX–X_1UX_2X_3-MXX_4, where:

— LO — LINEA O series;
— XX — color (35 –RAL7035 gray color);
— X_1U — height in Units (9, 12, 15);
— X_2 — width value index in millimeters (6–650);
— X_3 — depth value index in millimeters (6–600);
— M — front door version (M – metal);
— X_4 — housing protection degree;

Example: LO35–9U66-M55 — The outdoor wall-mounted cabinet of the LINEA O series, RAL7035 gray color, 9U height, 650 mm width, 600 mm depth, metallic door, IP55 housing degree protection.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN TO

Install the equipment with the power supply connected. Operate the cabinet without connection to the grounding circuit.

Installation and maintenance of the cabinet should be carried out in de-energized state by specially trained personnel in compliance with the requirements of normative and technical documentation in the field of electrical engineering.

The cabinet shall be connected to the grounding circuit.

The cabinet is a non-repairable product.

If a defect is detected during the warranty period, contact the organization where the product was purchased or the representative office.

If a defect is detected after the warranty period has expired, dispose of the product.

Installation and operation rules

Connect the cabinet to the grounding circuit

Transportation, storage and disposal

Transportation of cabinets is allowed in the manufacturer's packaging by any type of covered transport providing protection from mechanical damage, dirt and moisture ingress, at ambient air temperature from minus 50 °C to plus 50 °C. Relative air humidity shall be no more than 98% at 25 °C.

Storage of the cabinet is carried out in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air temperature from minus 50 °C to plus 50 °C and relative humidity not more than 80% at 40 °C.

Dispose of the cabinet parts with scrap metal. Dispose of plastic parts in accordance with the plastic type marking on the part itself.

Service life and manufacturer's warranties

Service life of the cabinet is 5 years.

Warranty period of the cabinet operation is 2 years from the date of sale provided that the consumer complies with the rules of operation, transportation, storage and installation.

KZ

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

ITK тауар белгісі LINEA O сериясының аспалы көше шкафы (бұдан әрі — шкаф) 482,6 мм серияның салмақ түсетін құрылмалары жүйесінде орындалған және телекоммуникациялық, электр техникалық, кростық және өзге жабдықтарды орналастыруға арналған, 28601.1 МЕМСТ-нің және 28601.2 МЕМСТ-нің талаптарына сәйкес жасалған.

Конструктивтік ерекшеліктері:

— шкаф құрастырмалы-бөлшектемелі;

— құрастырылған түрінде жеткізіледі.

Артикулының шартты таңбаланымының құрылымы:

LOXX–X_1UX_2X_3-MXX_4, мұнда:

— LO –LINEA O сериясы;

— XX — түсі (35 — түсі сұр RAL7035);

— X_1U — биіктігі U-пен (9, 12, 15);

— X_2 — енінің мәнінің индексі мм-мен (6–650);

— X_3 — тереңдігі мәнінің индексі мм-мен (6–600);

— M — алдыңғы есіктің орындалымының түрі (M – металл);

— X_4 — қорпусының қорғаныш дәрежесі;

Мысалы: LO35–9U66-M55 — LINEA O сериясының аспалы көше шкафы, түсі сұр RAL7035, биіктігі 9U, ені 650 мм, тереңдігі 600 мм, металл есік, корпусының қорғаныш дәрежесі IP55.

Қауіпсіздік шаралары

Жабдықты электр кернеуі қосулы кезде орнатуға
Шкафты жерге тұйықтау тізбегіне жалғамай пайдалануға
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Шкафты монтаждау мен техникалық көрсетудің барлық жұмыстарын арнайы оқытылған персонал электр техникасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарын сақтай отырып, токтан ажыратылған күйде жүргізуі тиіс.

Шкаф жерге тұйықтау тізбегіне жалғануы тиіс.Шкаф жөндеуге жарамайтын бұйым болып табылады.

Кепілді мерзім кезінде ақау анықталғанда бұйым сатып алынған ұйымға немесе өкілдікке жүгіну керек.

Кепілді мерзім өткеннен кейін ақау анықталғанда бұйым кәдеге жаратылуы керек.

Монтаждау және пайдалану қағидалары

Шкафты жерге тұйықтау тізбегіне жалғау керек.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жаратуШкафтарды дайындаушының қаптамасында механикалық зақымданулардан, былғану мен ылғал тиюден қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен айналадағы ауаның минус 50 °С-ден плюс 50 °С-ге дейінгі температурасында, 25 °С-де ауаның 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылық жағдайында тасымалдауға болады.

Шкафтар дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін үйжайларда және ауада қышқылды, сілтілі және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ жерде айналадағы ауаның минус 50 °С-ден плюс 50 °С-ге дейінгі температурасында, 40 °С-де ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылық жағдайында сақталады.

Шкафтың бөлшектерін металл сынығымен бірге кәдеге жарату керек. Пластмасса бөлшектер бөлшектің өзінің пластмассасының түрінің таңбаланымына сәйкес кәдеге жарату керек.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері


Шкафтың қызмет мерзімі — 5 жыл.

Шкафтың кепілді пайдалану мерзімі — тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде сатылған күннен бастап 2 жыл.


Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / 15150 МЕМСТ бойынша климаттық орындалым	УХЛ1.1 / NF1.1
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы	–50…+50 °C
Относительная влажность воздуха / Relative air humidity / Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %	80
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree protection of housing according to IEC 60529 / 14254 МЕМСТ (IEC 60529) бойынша корпустың қорғаныш дәрежесі	IP55
Степень защиты по ГОСТ IEC 62262 / Degree protection according to IEC 62262 / 62262 IEC МЕМСТ бойынша корпустың қорғаныш дәрежесі	IK10
Цвет / Color / Түсі	RAL 7035 (серый / gray / сұр)
Допустимая нагрузка / Permissible load / Шекті жүктеме, kg	100

Габаритные размеры шкафа / Cabinet overall dimensions / Шкафтың габариттік өлшемдері

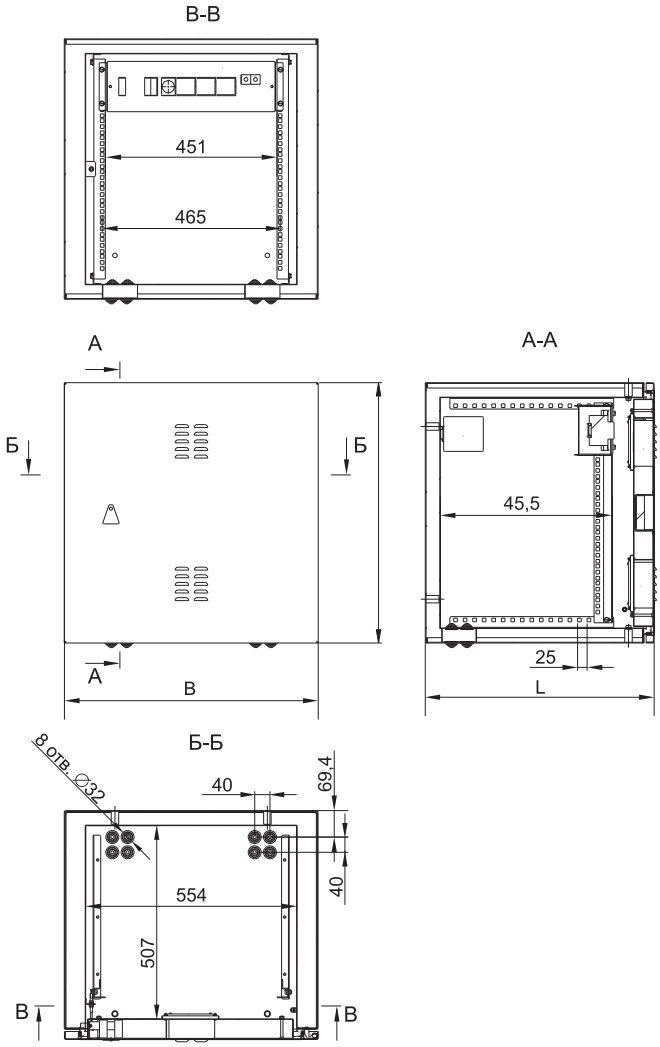

Монтаж / Installation / Монтаждау

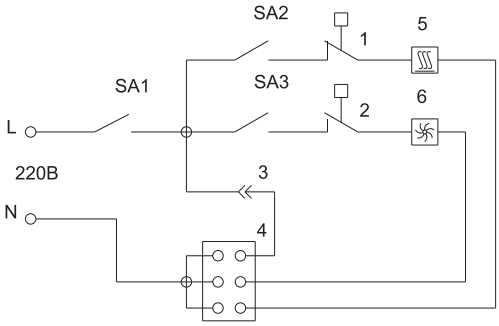

Артикул / Order code / Артикулы	Монтажная высота шкафа / Mounting height of the cabinet / Шкафтың монтаждау биіктігі	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm, max.			Полезная глубина / Usable depth / Пайдалы тереңдігі, mm	Покрытие / Coating / Жамылғысы	Двери / Doors / Есіктер
		H	L	B			
LO35–09U66-M55	9U	550	600	650	450	RAL 7035 муар / moire.	одностворчатая металлическая дверь / single-leaf metallic door / бір жармалы металл есік
LO35–12U66-M55	12U	683	600	650	450		
LO35–15U66-M55	15U	816	600	650	450		

Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы

Наименование комплектующего / Component denomination / Жабдықтаушы заттың атауы	Количество, шт. (экз.) Quantity, pcs. (copies) / Саны, дана
Шкаф / Cabinet	1
Фильтр противопылевой / Dust filter / Шаңға қарсы сүзгі	2
Панель электрическая распределительная / Distribution panel / Электрлі тарату панелі	1
Элемент нагревательный / Heating element / Қыздыру элементі	1
Стойка / Upright / Тұғыр	2
Вентилятор / Fan / Желдеткіш	1
Термостат / Thermostat / Термостат	2
Автоматический выключатель 1P 16A / Circuit-breaker 1P 16A / Автоматты ажыратқыш 1P 16A	1
Автоматический выключатель 1P 6A / Circuit-breaker 1P 6A / Автоматты ажыратқыш 1P 6A	2
Розетка 16A / Socket-outlet 16A / Розетка 16A	1
Датчик открытия двери / Door opening sensoir / Есікті ашу датчигі	1
Ключ к замку / Key for lock / Құлыптың кілті	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

LiNEA iTK

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

During the warranty period and in case of any claims, contact the seller or organizations:

Кепілді міндеттемелер кезеңінде және наразылықтар туындаған кезде сатушыға немесе ұйымдарға жүгіну керек:

Российская Федерация
ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Российская Федерация, 142100,
Московская область, г.о. Подольск,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542–22–27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

ИЭК Монгол ХХК
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун
бүс 16100, Москвагийн гудамж 9,
Эндлесс төв
Тел.: +976 7015–28–28
Факс: +976 7016–28–28
info@iek.mn, www.iek.mn

Азия елдері
Қазакстан Республикасы
ЖШС «ТД ИЭК.КАЗ»
040916, Алматы облысы,
Қарасай ауданы, Іргелі ауылдық округі,
Иргелі ауылы, Шағын ауданы Акжол
ықшам ауданы, құрылыс 71А
Тел.: +7 (727) 237–92–49, 237–92–50
infokz@iek.ru, www.iek.kz

კავკასიის ქვეყნები
საქართველო
შპს "ივერიაელექტროკომპლექტ"
იურიდიული მისამართი: საქართველო, 0182,
თბილისი, სამგორის რაიონი, შუამთის ქუჩა 20
მდებარეობა: 0101 თბილისი, საქართველო.
დადიანის გამზირი #7, სავაჭრო
ცენტრი "ქარვასლა", ოფისი #323ბ
Tel: +995 032 2831014, +995 032 2831015
www.iek.com.ge

Azərbaycan Respublikası
"ATROPATENA ELEKTRO KOMPLEKT" MMC
Ünvan: AZ1108, Bakı şəhəri,
Əhməd Rəcəbli küçəsi,
Çinar Park Biznes Mərkəzi,
bina № 2, ofis 400
Tel: +994 55 400 94 32
infoaz@iek.ru
www.iek.com.az

Russian Federation
"IEK HOLDING" PJSC
107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk city, Podolsk urban district, Moscow
region, Russian Federation, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542–22–27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

Republica Moldova
"IEK TRADE" SRL
MD-2044, orașul Chișinău,
str. Maria Drăgan 21
Tel.: +373 (22) 479–065, 479–066
Fax: +373 (22) 479–067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Республика Беларусь
Представительство
ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»
в Республике Беларусь
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 56
Тел.: +375–17–363–44–12(11)
iek.by@iek.ru, www.iek.ru

O'zbekiston Respublikasi
AZIAELEKTROKOMPLEKT
MHCJ Xorijiy Korxonasi
Joylashgan joyi: Toshkent shahri,
Yashnobod tumani, M.Ashrafiy 2 –TOR
KO`CHASI, 5-UY, 100074
Iste'molchilarning e'tirozlarini taqdim etish
manzil: 100100 Toshkent shahri, Yakkasaroy
tumani, Boshliq ko'chasi, 4 o'tish, 22-uy
Tel.: +99878 122 84 31, +99878 122 84 32
info@iek.uz, www.iek.uz

LINEA ITK

Свидетельство о приёмке / Acceptance certificate / Қабылдау туралы куәлік

Шкаф уличный навесной серии LINEA O изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. / The outdoor wall-mounted cabinet of the LINEA O series is manufactured in accordance with the valid technical documentation and recognized as suitable for operation. / LINEA O сериясының аспалы көше шкафы қолданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалған және пайдалануға жарамды деп танылған.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке. / The batch number, month and year of the product manufacture are indicated on the packaging. / Бұйым партиясының нөмірі, дайындалған айы және жылы қаптамада көрсетілген.

Информация об обязательном подтверждении соответствия продукции, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, размещена на fsa.gov.ru, itk-group.ru.

Штамп ОТК / QC stamp / ТББ мөртабаны _____

Дата продажи / Date of sale / Сату күні _____

Штамп магазина / Store stamp / Дүкен мөртабаны _____

EAC

МП RU **Произведено:** ООО "Телеком Групп"
309255, Белгородская область, Шебекинский район,
село Новая Таволжанка,
улица Кирова, дом 11, офис 1

EN **Made by:** "LLC “Telecom Group”
309255, Belgorod region, Shebekinskii district, village
Novaya Tavolzhanka, Kirova street, bld. 11, office 1"

KZ **Өндірген:** "Телеком Групп" ЖШҚ
309255, Белгород облысы, Шебекинск ауданы,
Новая Таволжанка селосы, Киров көшесі, 11 үй, 1 кеңсе

Издание / Version / Басылым 2