

ШКАФ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СЕРИИ LINEA V

Паспорт
LV3.001.1

Основные сведения об изделии

Шкаф антивандальный серии LINEA V товарного знака ИТК (далее – шкаф) предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования. Шкаф обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к установленному оборудованию.

Технические данные

Основные технические данные шкафа указаны в таблице 1.
Габаритные размеры шкафа указаны на рисунке 1 и в таблице 2.

Комплектность

Шкаф поставляется в собранном виде. Комплектующие указаны в таблице 3.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

**Устанавливать оборудование при включенном электрическом напряжении.
Эксплуатировать шкаф без подключения к цепи заземления.**

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Шкаф должен быть подключен к цепи заземления.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство по адресу, указанному ниже.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

Правила монтажа

Регулировка вертикальных направляющих

Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Фиксируются винтами М6×14 с пластиковыми шайбами 6 и закладными гайками М6.

Установка вентиляторов

Раскрутите гайки, извлеките сплошные заглушки.

Оставьте перфорированные заглушки, установите вентиляторы С-1 (в комплект не входят). Зафиксируйте гайками.

Закрепление шкафа на стене

Разметьте на стене 4 отверстия в соответствии с рисунком 1.

Просверлите по разметке 4 отверстия диаметром 12 мм на глубину 130 мм.

Из отверстий удалите пыль.

Затем разместите шкаф, вставьте в сделанные отверстия анкеры через монтажные отверстия в шкафу.

Далее закрутите гайки.

Откройте дверь и произведите все необходимые подключения проводов заземления, вводных и отходящих линий.

ВНИМАНИЕ

Перед укладкой кабеля установите сальники.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование шкафа допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Хранение шкафа осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 % при 25 °С.

Детали шкафа утилизировать с металлическим ломом.

Срок службы и гарантия изготовителя

Срок службы шкафа – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УЗ
Температура эксплуатации, °С	От минус 40 до плюс 45
Относительная влажность	Не более 80 % при 25 °С
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP 43 (со сплошными заглушками без вентиляторов и установленными сальниками)
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262	IK10
Угол открытия двери	110°
Класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 55148	S1
Цвет	RAL 7035 (серый)

Таблица 2

Артикул	Монтажная высота шкафа	Размеры, мм, не более			Размеры установочные, мм		Полезная глубина, мм	Допустимая нагрузка, кг, не более	Масса, кг
		H	L	W	B1	B2			
LV3-06U65-MF	6U	365	600	560	477	145	452	100	33
LV3-09U65-MF	9U	500	600	560	477	279,5	452	120	38
LV3-12U65-MF	12U	635	600	560	477	413	452	120	42
LV3-15U65-MF	15U	770	600	560	477	546,5	452	120	46
LV3-18U65-MF	18U	900	600	560	477	680	452	120	50

Таблица 3

Наименование комплектующего	Количество, шт. (экз.)	Наименование комплектующего	Количество, шт. (экз.)
Шкаф	1	Винт М6×14	8
Вертикальные направляющие	4	Гайка М6 с фланцем	8
Заглушка перфорированная	2	Шайба 6	8
Заглушка сплошная	2	Анкерный болт с гайкой М12×130	4
Комплект № 1		Ключ	3
Сальник	6	Паспорт	1
Провод заземления с разъемными наконечниками	1		

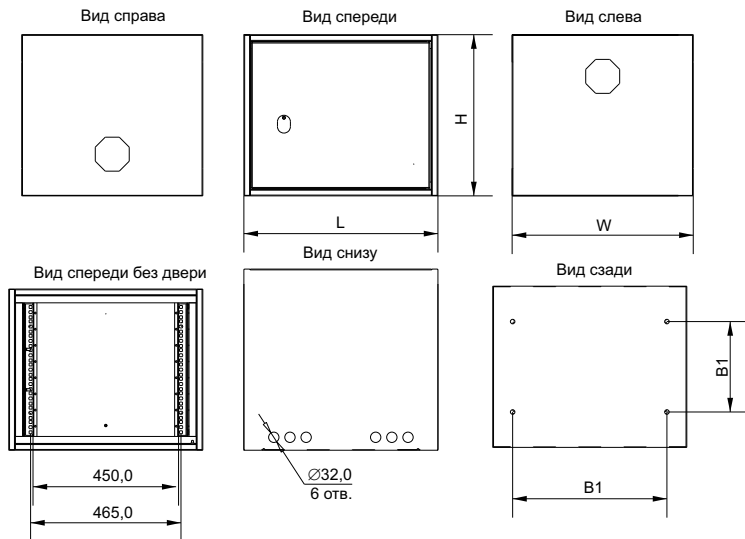


Рисунок 1

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянгольского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Страны Азии
Республика Казахстан
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infofzk@iek.ru
www.iek.kz

Страны Европы
Латвия
ООО «IEK Northern Europe»

Адрес: Ропажский край, Стопиньская
волость, Румбула, улица Маскавас 497,
LV-2121
Тел: +371 67205159, +371 28684723
infoneu@iek.group
www.iek.group

Республика Беларусь
Представительство ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

в Республике Беларусь
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 36
Тел.: +375-17-363-44-12(11)
iek.by@iek.ru
www.iek.ru



Страны Закавказья

Грузия

ООО «ИверияЭлектроКомплект»

Место нахождения: 0182, г. Тбилиси,

Самгорский район, ул. Шуамта 20

Адрес для предъявления претензий

потребителей: 0101, г. Тбилиси,

ул. Дадиани 7, офис 323 Б

Tel: +995 032 2831014

www.iek.com.ge

Республика Узбекистан

ИП ООО "AziaElektroKomplekt"

Место нахождения: г. Ташкент,

Яшнабадский район, 100074,

ул. Мухтара Ашрафий, 2-й проезд, дом 5

Адрес для предъявления претензий

потребителей: г. Ташкент, Яшнабадский

район, 100074, ул. Мухтара Ашрафий,

2-й проезд, дом 4

телефон: +99878 122 84 31,

+99878 122 84 32

info@iek.uz

www.iek.uz

Свидетельство о приёме

Шкаф антивандальный серии LINEA V изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Информация об обязательном подтверждении соответствия продукции, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, размещена на www.fsa.gov.ru, www.itk-group.ru.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Произведено: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск,

проспект Ленина, д. 107/49, оф. 457

Адрес производства: РФ, 301030, Тульская обл.,

г. Ясногорск, ул. П. Добрынина. д. 1-Б