



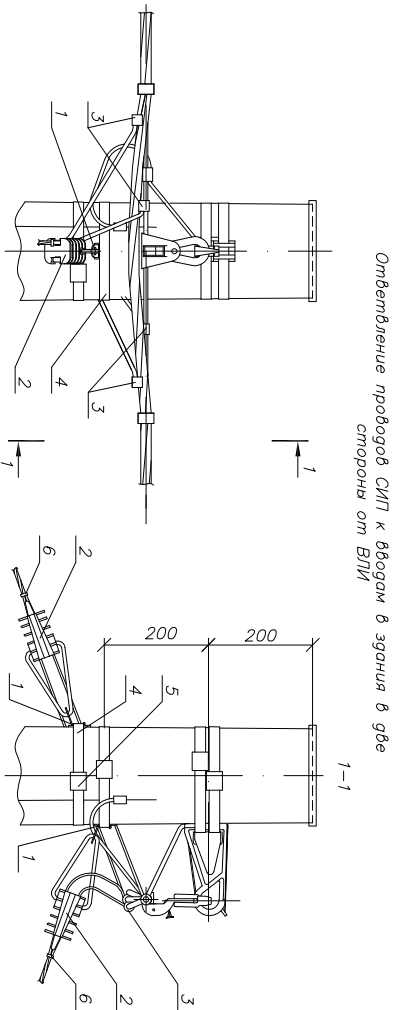

Схемы отведений к входу в здания
в две стороны 2х2 жилы СИП

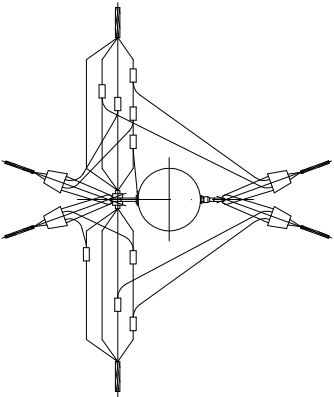

Поз	Артикул	Наименование	Кол	Масса	Приме
		Линейная арматура	ег,	кг	чаие
1	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	4	0,02	
2	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	4	0,14	
	УЗА-14-D16-D25-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4х16 - 4х25			
	УЗА-14-D16-D35-1000	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25+35			
	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП 50+70			
3	УЗА-11-D02-D35	Зажим отведительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для отведения от магистрали го 95мм ² к отв.го 35мм ²	8	0,35 (0,40)	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим отведительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для отведения от магистрали го 120 мм ² к отв. го 95 мм ²			
	УЗА-11-D35-D150-1	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50			
4	УЗА-LS0	Скрепка СТ-20	4	0,12	
5	УЗА-50-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,013	
6	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	4	0,026	

* При использовании для поз. 2 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для отведения 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с разобделением скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз. 4.

Общий вид опоры и спецификацию на ее элементы см. АСП-ДЕР-ОРР-101-00-20 и АСП-ДЕР-ОРР-101-00-21.

Инв.№	подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

АСП-ДЕР-ОВД-101-23-00			
	Одноцепные, двухцепные и переходные гребенчатые опоры ВЛН 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK®		
	Материалы для проектирования		
Изм.	Код.уч.	Лист	№ докум. Подп.
			Дата
Отведение в две стороны			
2хСИП4-2 к входу в здание от			
промежуточной одиночной			
гребенчатой опоры IEK			
Общий вид		Стандия	Лист
Спецификация		Р	1
			1
		IEK	